



Piezīmes

1. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes dotas metros.
2. Cauruļvadi un radiatori nosacīti plānā atbilstīgi no sienas.
3. Cauruļvadu kritums izlaidis virzienā 0.02
4. Visi maģistrālie stāvvadi aprīkoti ar noslēgumam un balansēšanas vārstiem vietās, kur stāvvadi pievienojas cauruļvadu sistēmas šaknei.

Apzīmējumi

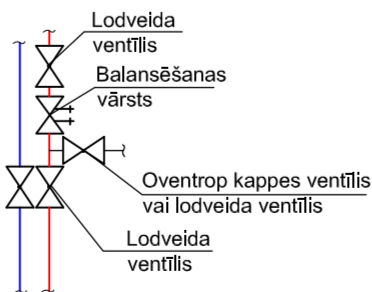

Šī būvprojekta AV daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām.
Būvprojekta AV daļas projektētājs Uldis Jansons (vārds,
uzvārds)
Būvprakses sertifikāts Nr. 50 - 3042
(datums) (paraksts)

| PASŪTĪTĀJS | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------------|--|
| RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE | | | |
| OBJEKTS / | PELDBASEINA EKĀS RENOVĀCIJA Kipsālas iela 5, Rīga | RĀSĒJUMS 3. stāva plāns ar apkuri | |
| PROJEKTOŠIS ULDIS JANONS | PARAKSTS/DATUMS/ 08.05.2013. | RĀSĒJUMS AVK-A-4 | PROJ. NR. 1204 STADIJA ITP MĒROGS 1:150 |
| DATUMS 08.05.2013. | | MARKA AVK LAPU SK. 4 | MARKA AVK LAPU NR. 4 |