


**GRIEZUMS A-A
(M 1:50)**

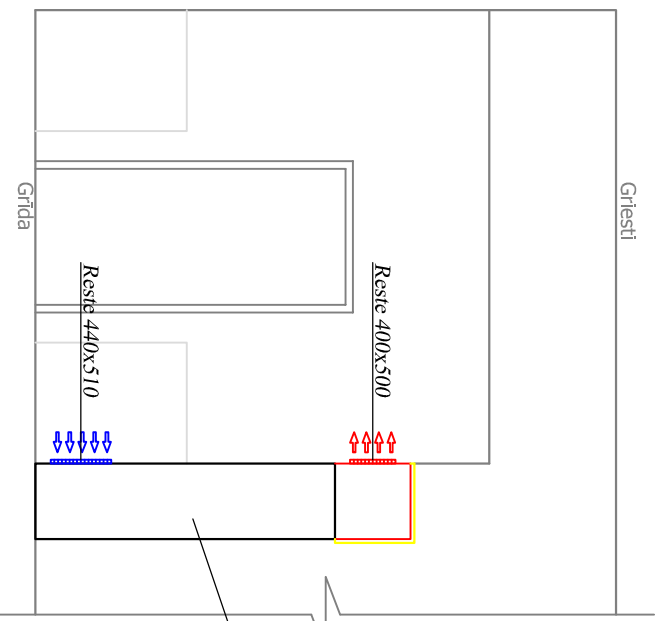

Precīzā mikroklimate iekārtas HiReF
 JAUR0060H komplektā ar
 tvaika mitrināšanas ražību 3,000kg/h
 elektrosildītāju 1,6 kW
 Qa=6,5kW;
 I=600mm; h=1875mm; w=600mm; m=150kg

PROJEKTA SADAĻA/ GAISA KONDICIONĒŠANA		STADIJA/ PASŪTĪJUMA Nr. /
OBJEKTS / RTU BŪVNICĪBAS FAKULTĀTES Telpas Nr.151 RENOVĀCIJA ĀZENES IELA 16/20, RĪGA		PASŪTĪTĀJS / RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE
IAPĀS NOSAUKUMS / GAISA KONDICIONĒŠANA. 1.STĀVA Telpas Nr.151 PLĀNS		LAPĀ / MARKA / AVK
V. UZVĀRDS	PARAKSTS	DĀTUMS
PR. D. VAD.		
IZSTRĀDĀJA		
MĒROGS / 1:50	REVĪZIJA /	